

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/02/2020 Inspecteur: Younes Al Kabir Mentor: Installateur: Fastelec
ID-label: Client reference: IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel
EUROTEST 61557 Serie Nr.: 18460176

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Groenstraat
Huisnummer 75
Busnummer
Postcode Ternat
Gemeente 1740
Land België

Naam contactpersoon Christophe
Telefoon 0486256365
Gsm nr. (SMS)

Eigenaar

Naam Gossing
Straatnaam Groenstraat
Huisnummer 75
Busnummer
Postcode Ternat
Gemeente 1740
Land België

Installateur

Naam Fastelec
BTW nr. BE 704 744 590
Telefoonnummer 0486256365
E-mail fastelecbelgium@outlook.com

Type : woning EAN : 54 Teller Nr.: : 39455191

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 3 Aantal kringen: 29 Isolatie: 24,2 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 18,27 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	29	Ok	Ok
300	40		22,5kA2s (3000A)	A		Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Zie schema	-	-	-	-	-

Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw ☐	
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting				
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK ☐ NVT		



OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Opmerking

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 10/2/2045
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 0

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Younes Al Kabir

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031


Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/2/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

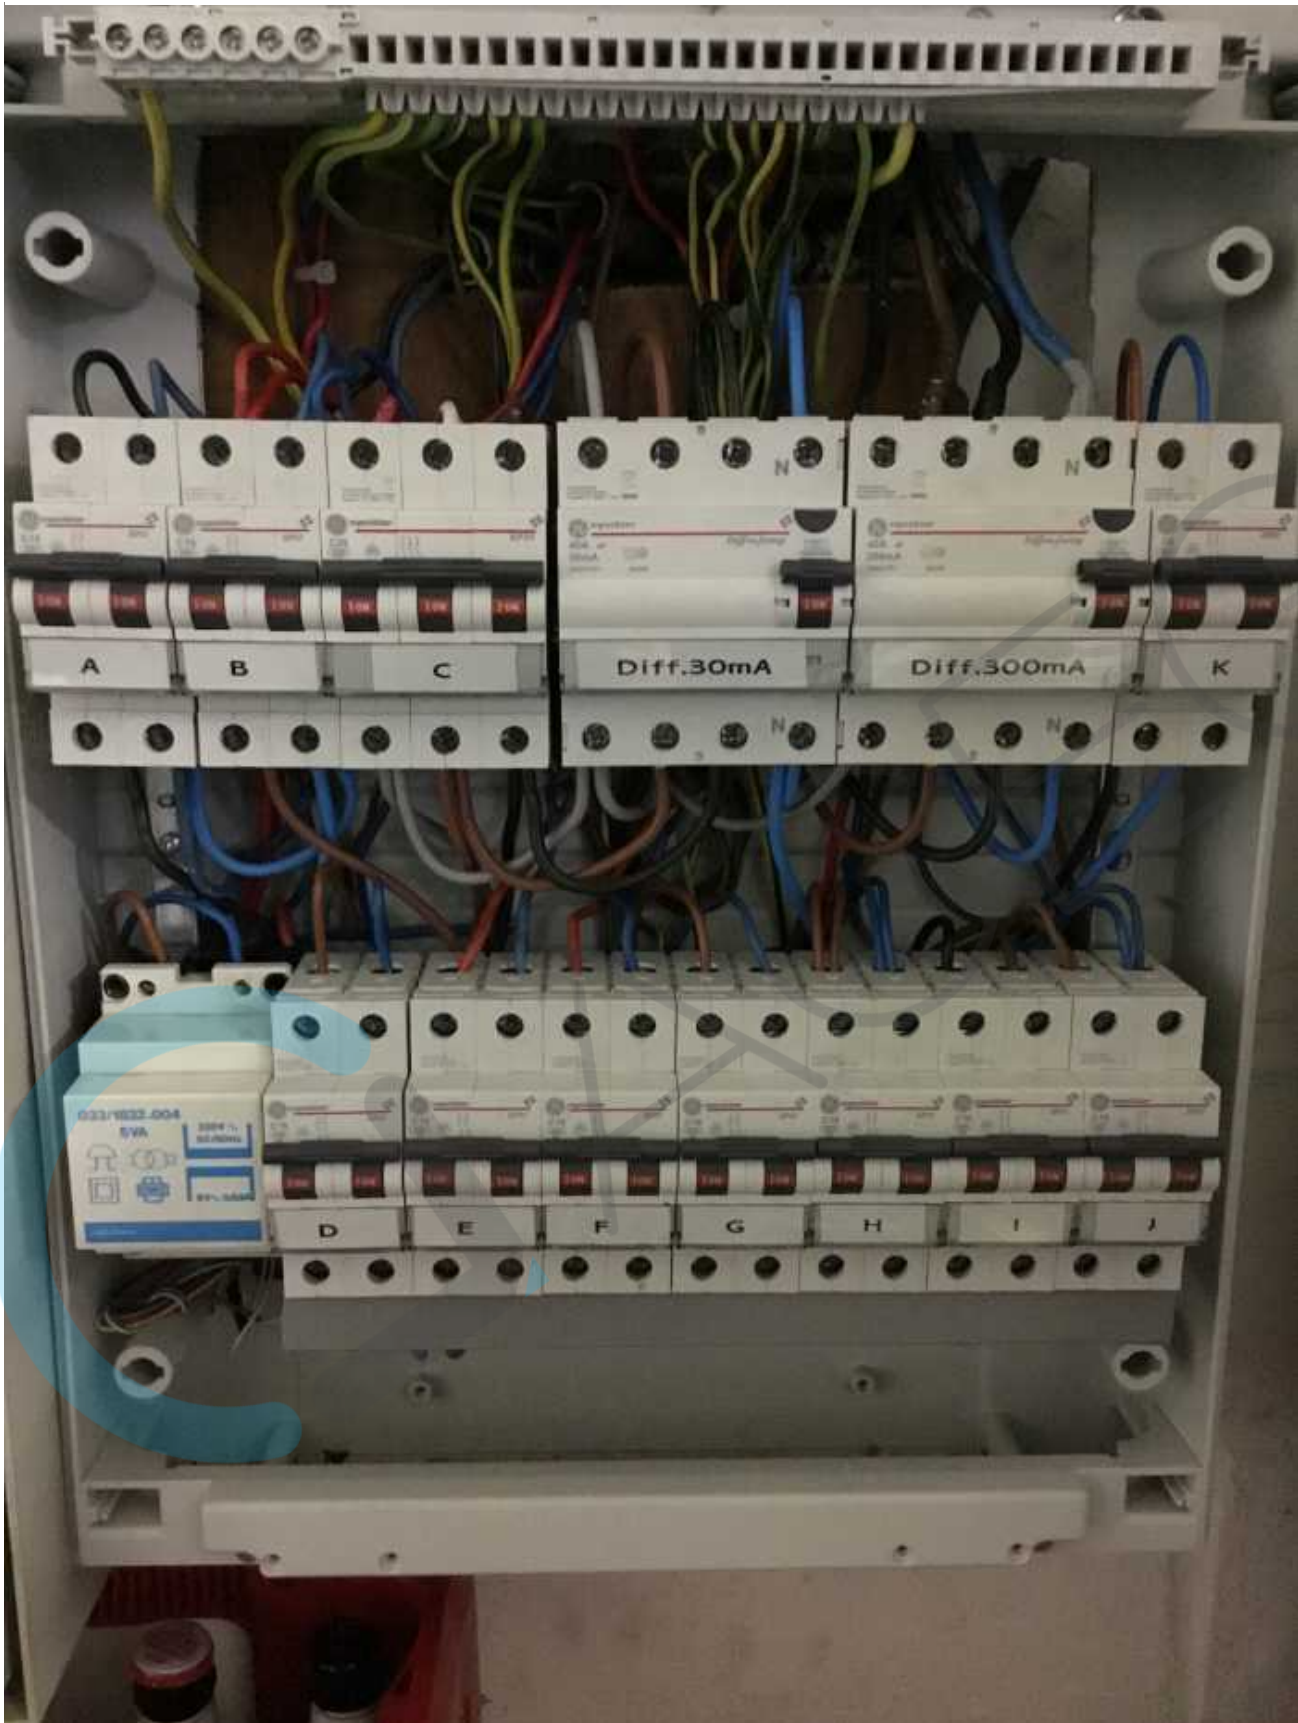








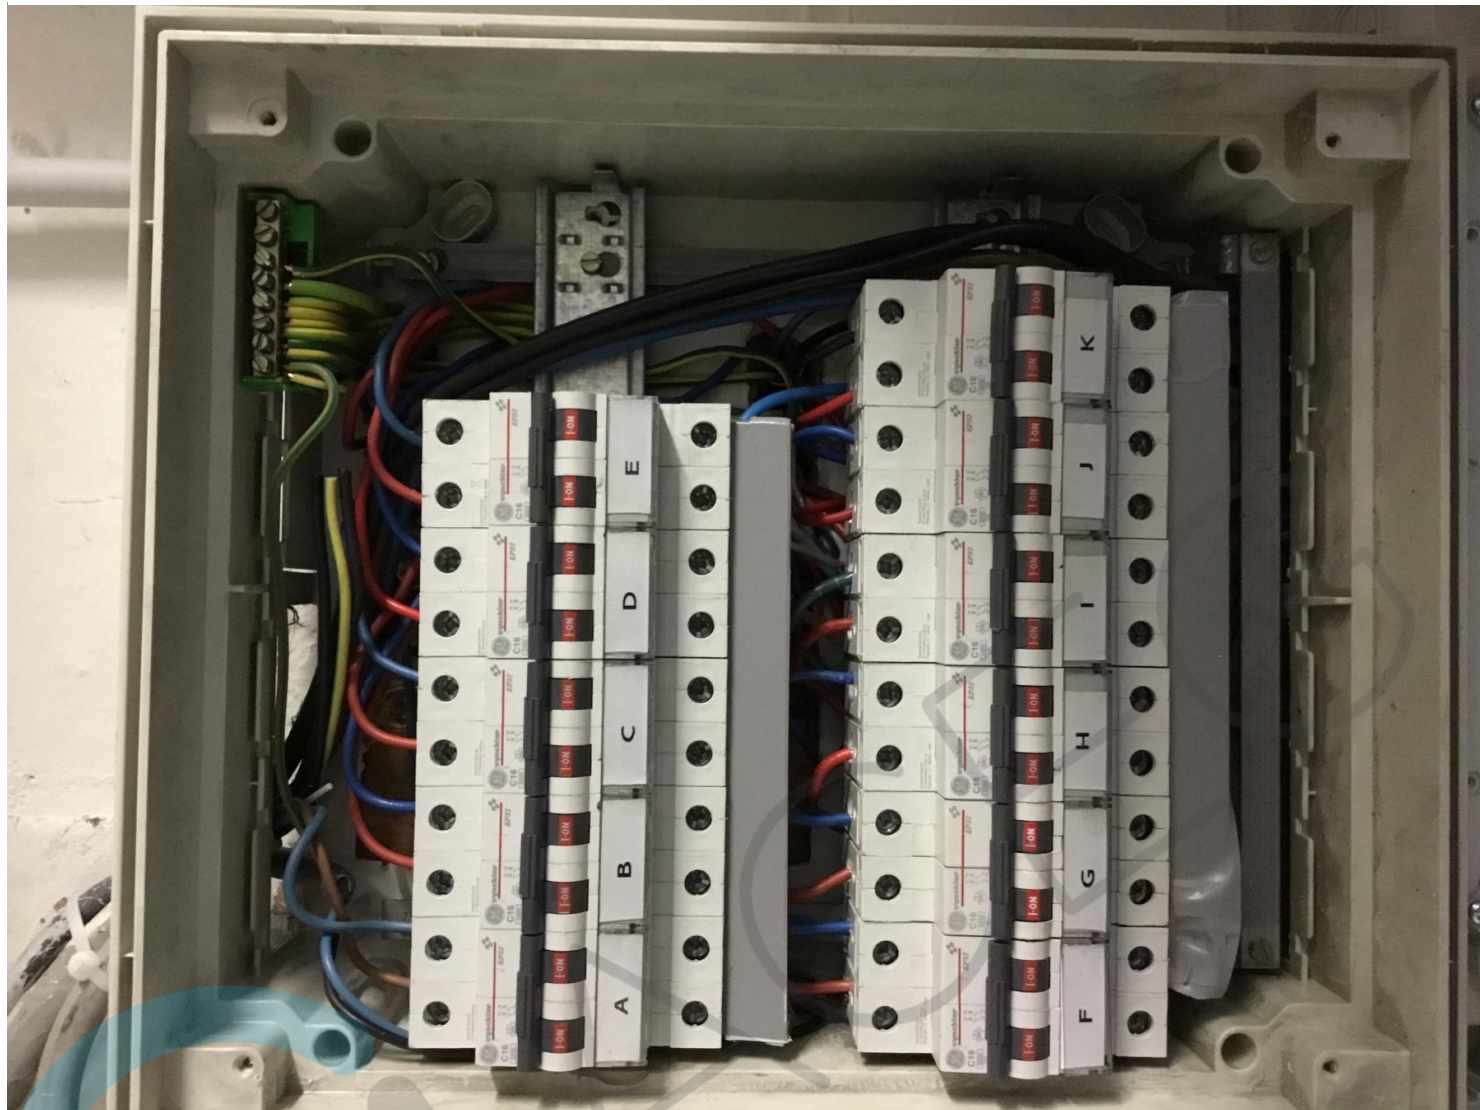


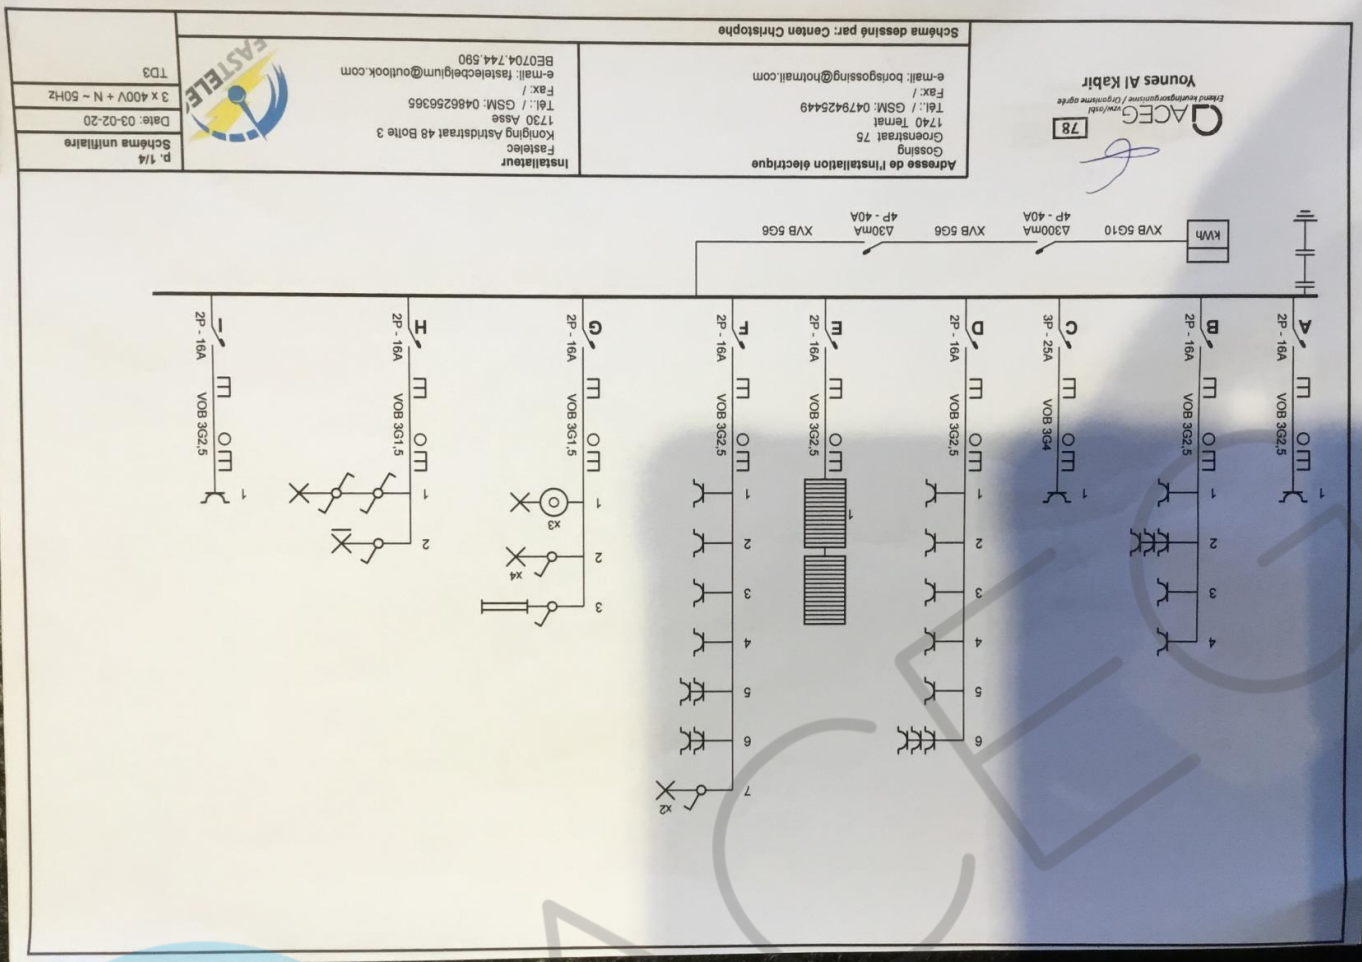

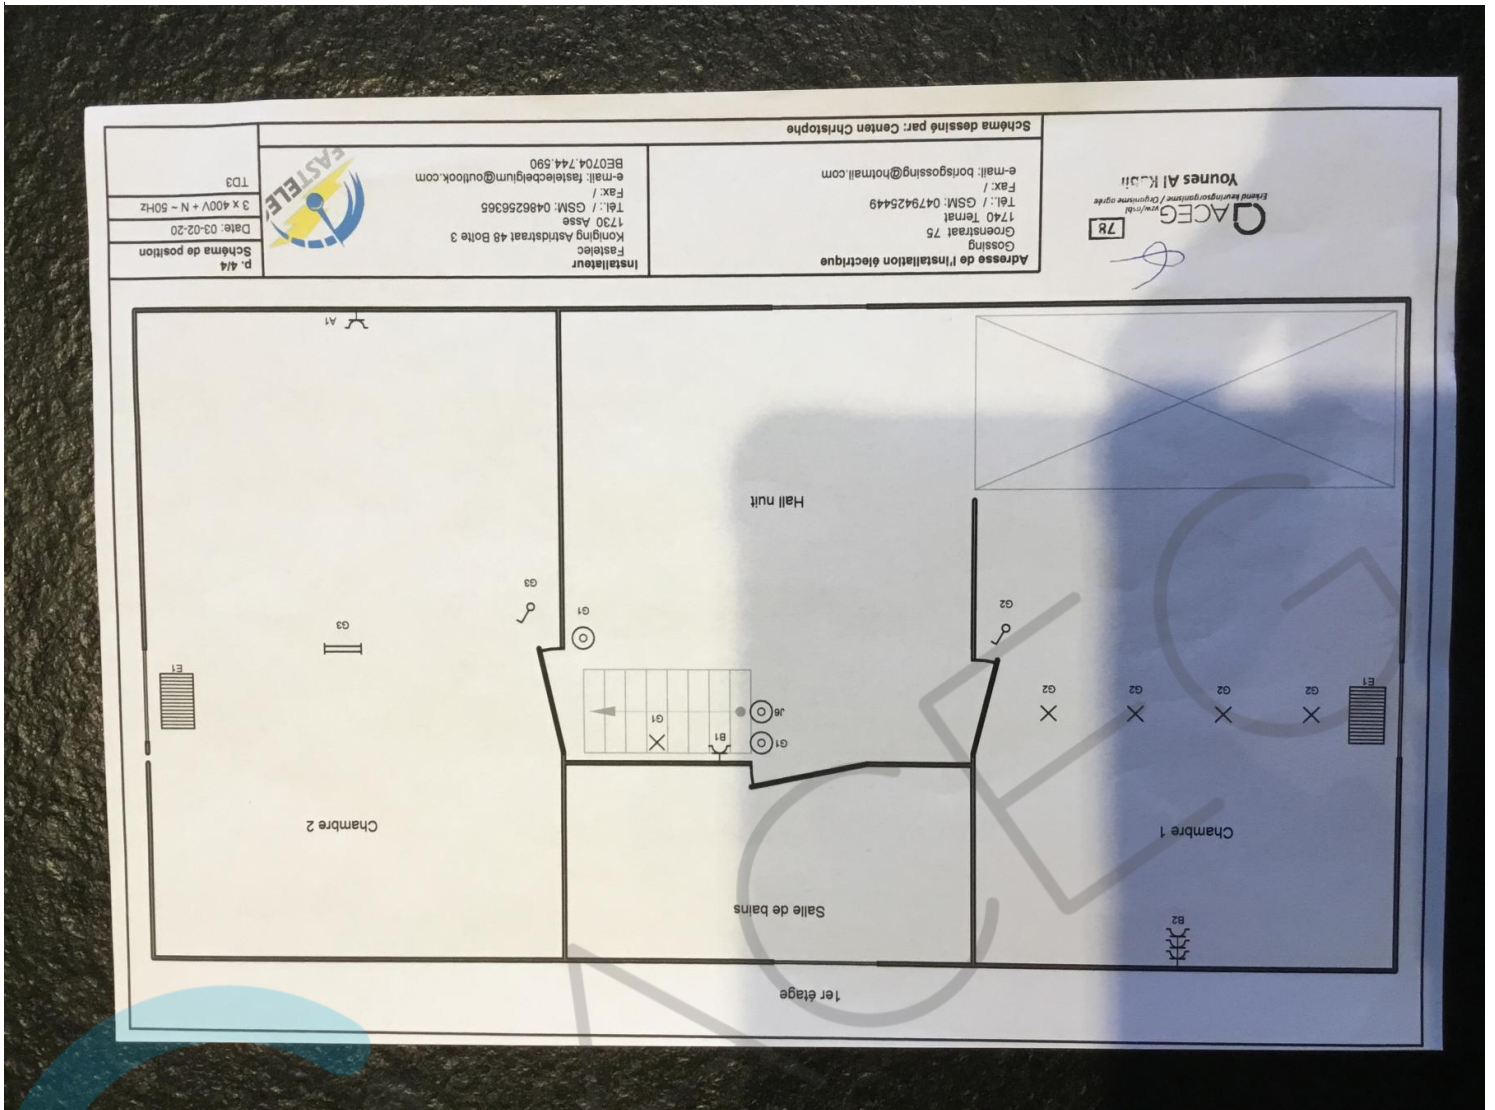


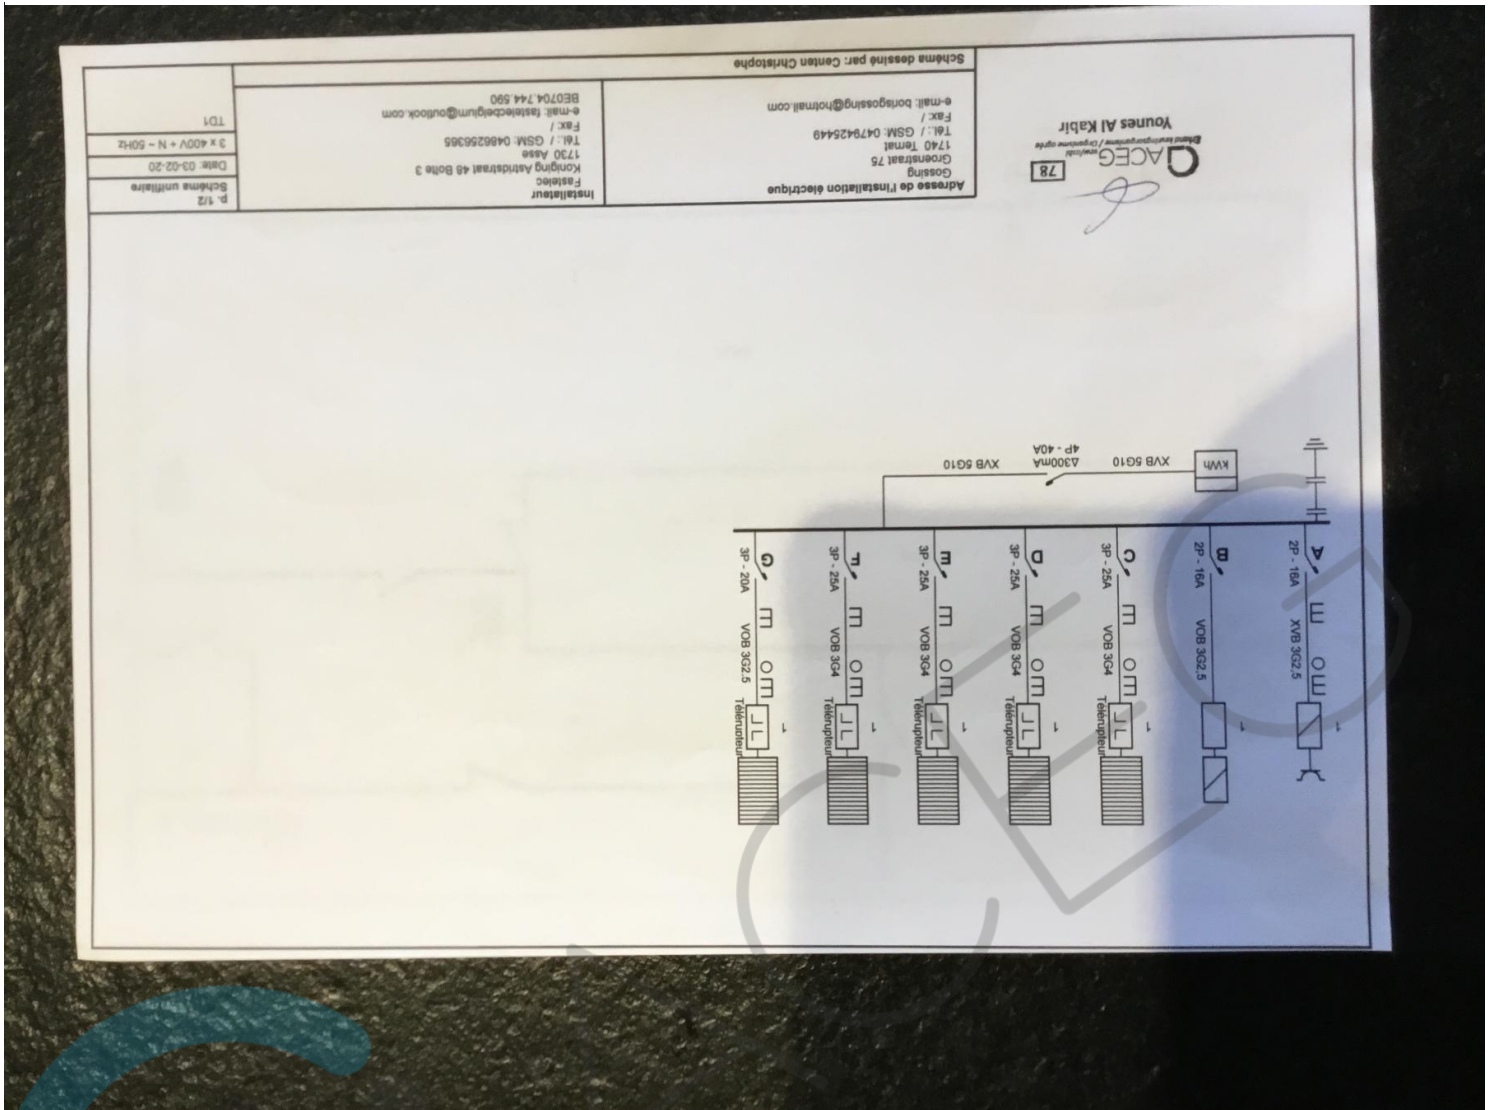

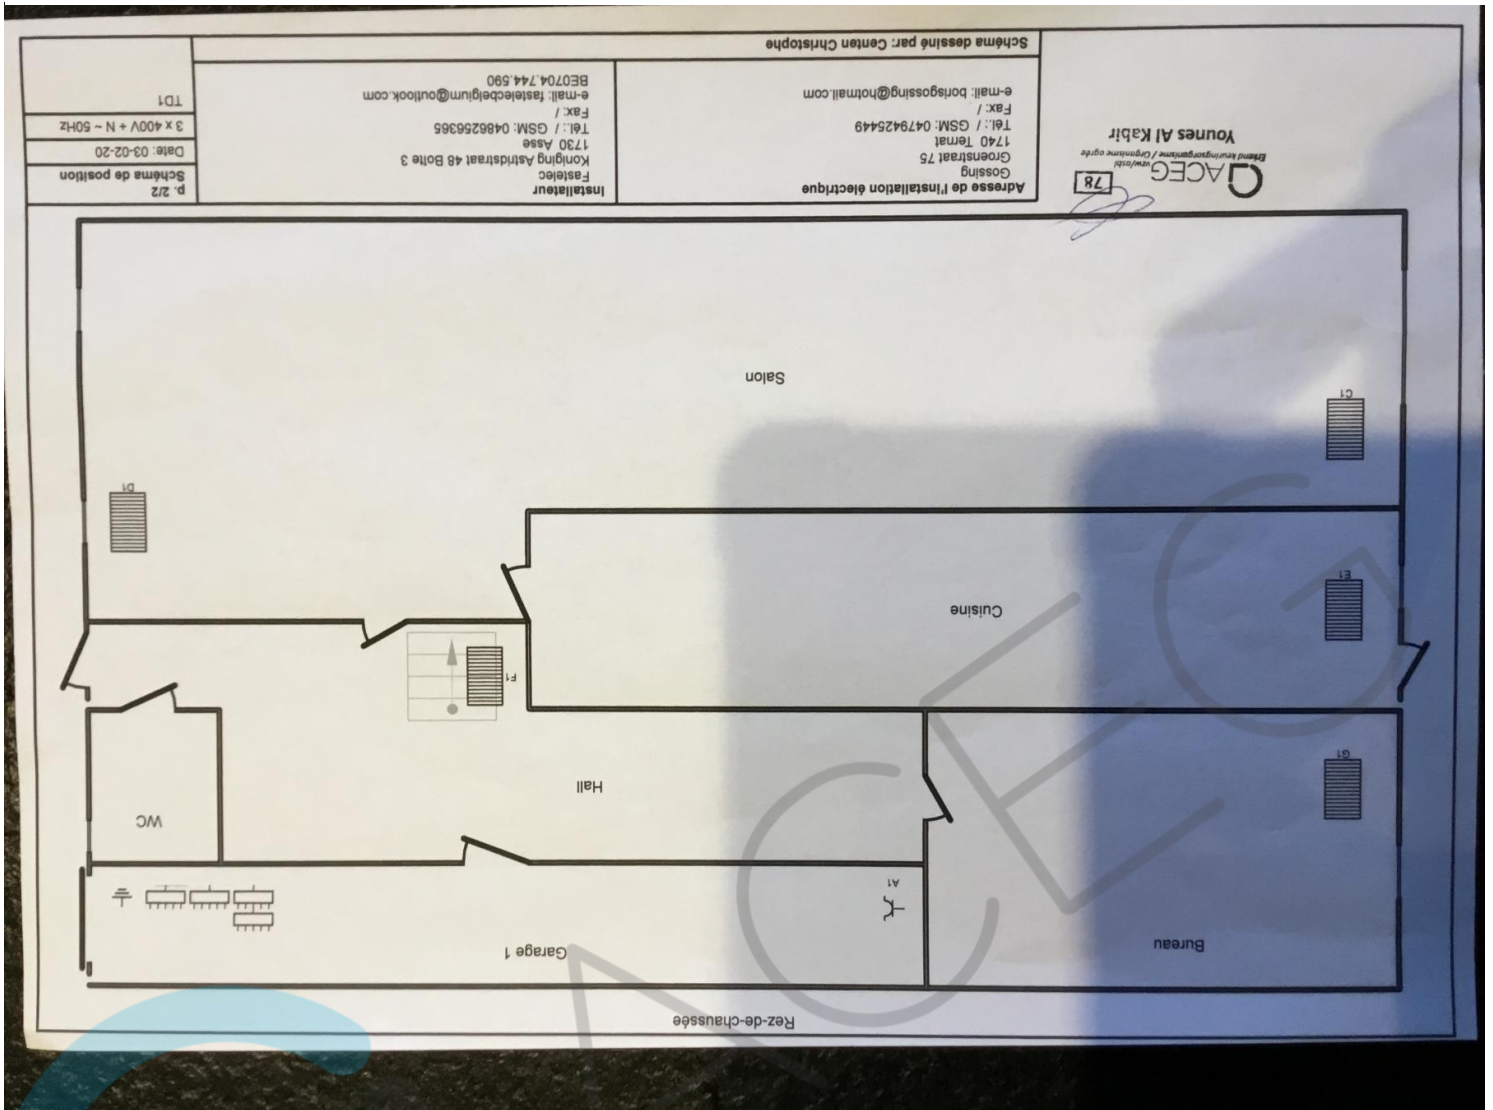

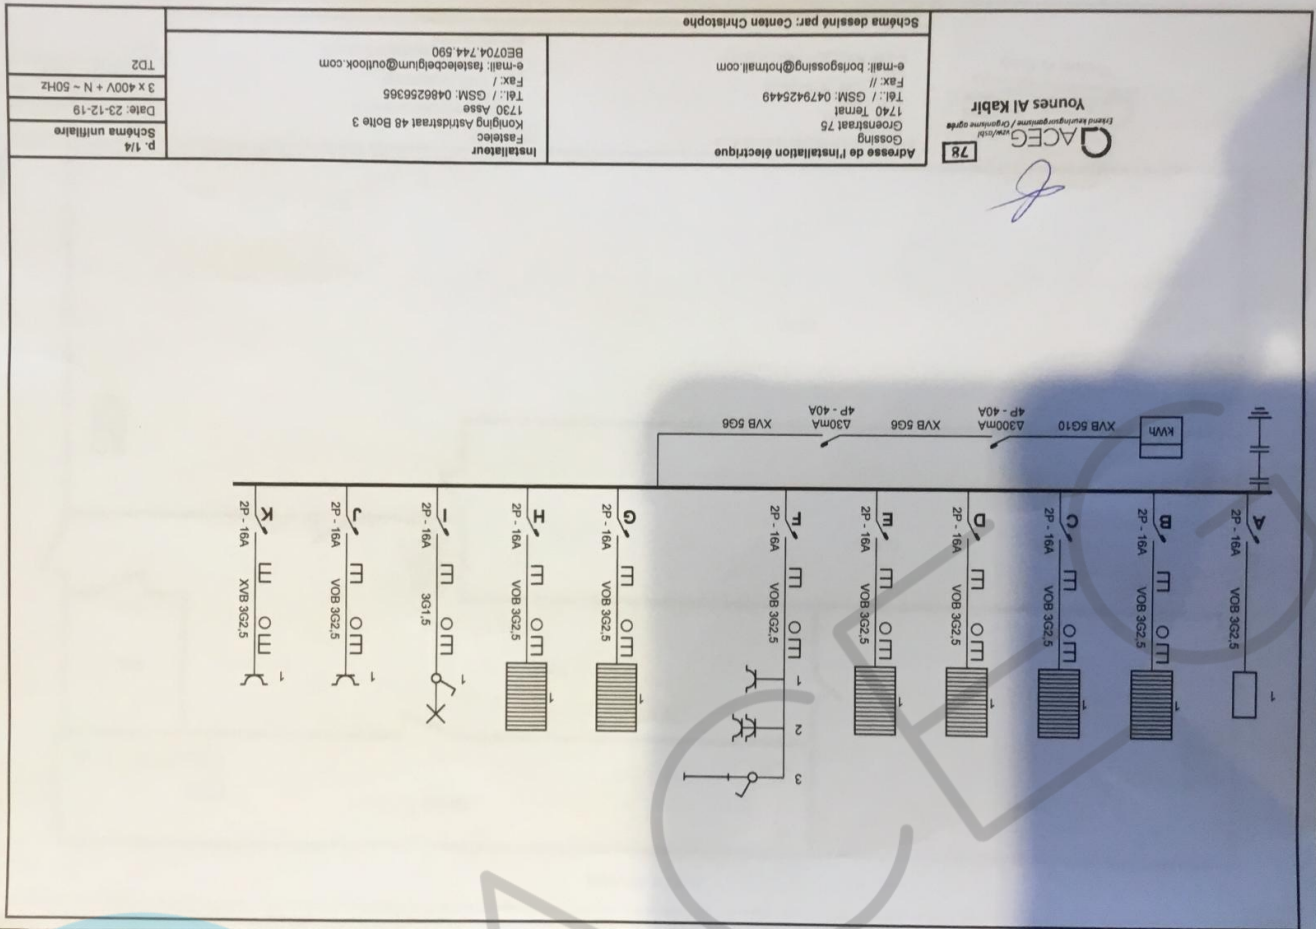

QACEG Entreprise de montage et de réparation d'équipements électriques Younes Al Kabir		Adresse de l'installation électrique Gossing Groenstraat 75 1740 Ternaat Tél. / GSM: 0479425449 Fax: // e-mail: bortsgossing@hotmail.com		Installateur Fastelec Konijng Astridstraat 48 Boite 3 1730 Asse Tél. / GSM: 0486266365 Fax: // e-mail: fastelecbe@lum@outlook.com BE0704.744.590		Schema dessiné par: Centen Christophe	
TD2		3 x 400V + N ~ 50Hz		Date: 23-12-19		Schema de position	
P. 3/4		Exterieur Garage 2 F3 F1 F2					

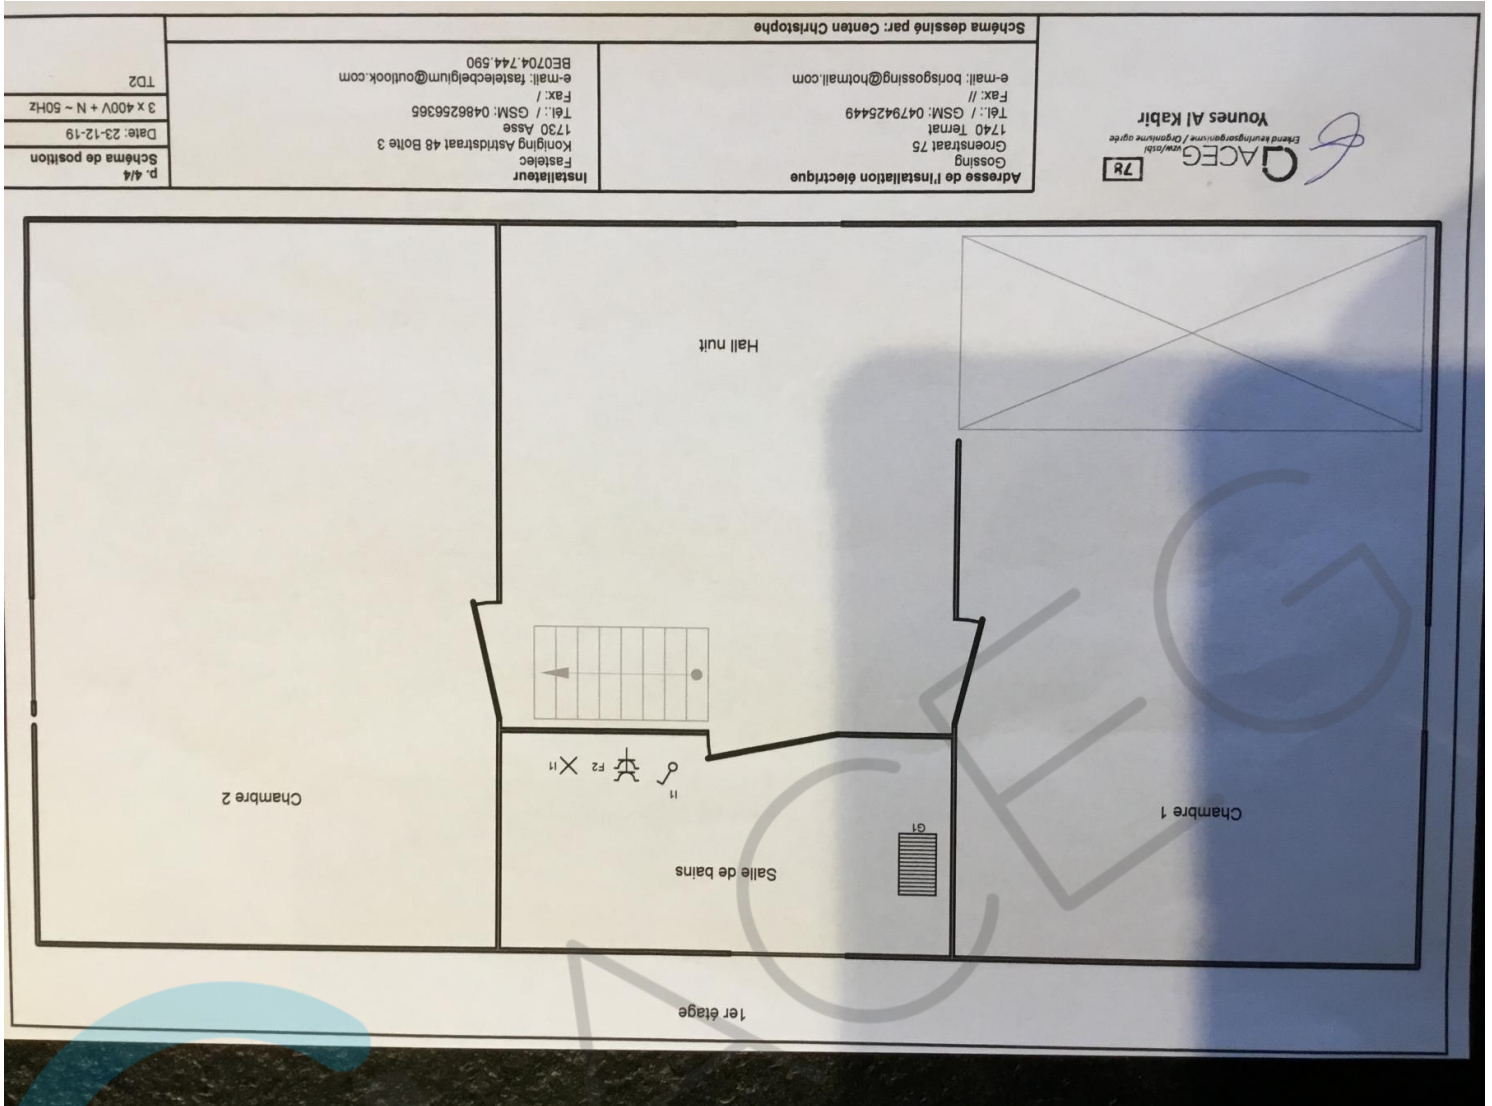

FASTELE 3 x 400V + N ~ 50Hz Date: 03-02-20 Schéma unitaire p. 2/4 TD3		Schema dessiné par: Centen Christophe e-mail: fastelebelgium@outlook.com BE0704.744.590 Fax: / Tél.: GSM: 0486266365 1730 Asse Konings Astridstraat 48 Boite 3 Fastelec Installateur		Adresse de l'installation électrique Gossing Groenstraat 75 1740 Ternat Tél.: GSM: 0479425449 Fax: / e-mail: bonsgossing@hotmail.com		YOUNES AL KABIR 78 78

